
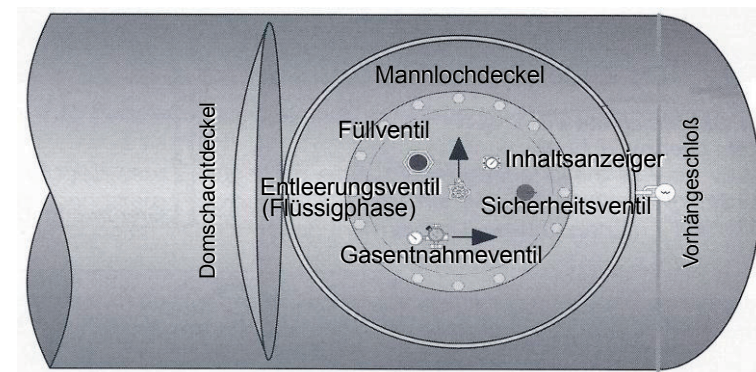


Tank - erdgedeckt

Abmessungen, Gewichte für erdgedeckte Lagerbehälter:

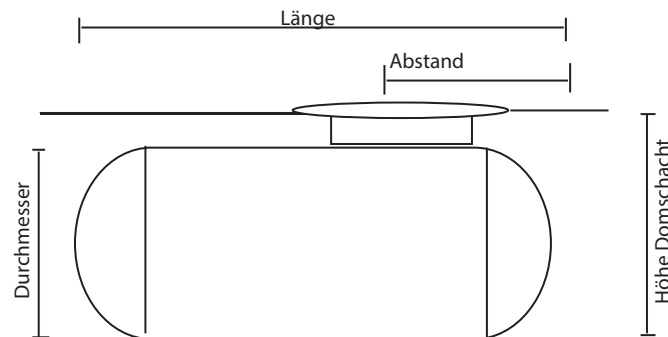

Nenn-Füllgew.	Raum-inhalt	Füll-menge	Leer-gewicht	Länge	Durch-messer	Höhe Dom-schacht	Ab-stand	Grubenmaße für ERDGEDECKTE Flüssiggasbehälter Einbautiefe: 1,75 m			
(Typ)	ca. Ltr.	ca. Ltr.	ca. kg	ca. mm	ca. mm	ca. mm	ca. mm	Länge	Breite	Tiefe	Sandmenge
1,2 t	2.700	2.340	780	2.500	1.250	1.800	850	3,1 m	1,85 m	1,95 m	~ 8 m³
2,1 t	4.850	4.120	1.150	4.300	1.250	1.800	850	4,9 m	1,85 m	1,95 m	~ 12 m³
2,9 t	6.400	5.440	1.500	5.500	1.250	1.800	850	6,8 m	1,85 m	1,95 m	~ 16 m³

Bei einer ERDGEDECKTEN Einlagerung des Behälters muss dieser von allen Seiten von einer mind. 20 cm dicken, steinfreien Sandschicht umgeben sein. Bis zum Liefertermin des Behälters ist das Sandbett auf der Sohle mit einer Stärke von mind. 20 cm zu erstellen. Der Sand muss steinfrei sein! Die Korngröße darf 3 mm nicht übersteigen.

Bei Auftriebssicherung Grube 10 cm tiefer (!) und vor dem Aufbringen der Sandschicht wird eine Betonplatte eingelagert.

Rohrleitungsgraben: 70 cm tief, Spatenbreite. In der Sohle 10 cm steinfreier Kies (1-3 mm). Darauf wird die Rohrleitung verlegt und anschließend mit einer 10 cm Schicht Kies (1-3 mm) bedeckt.