
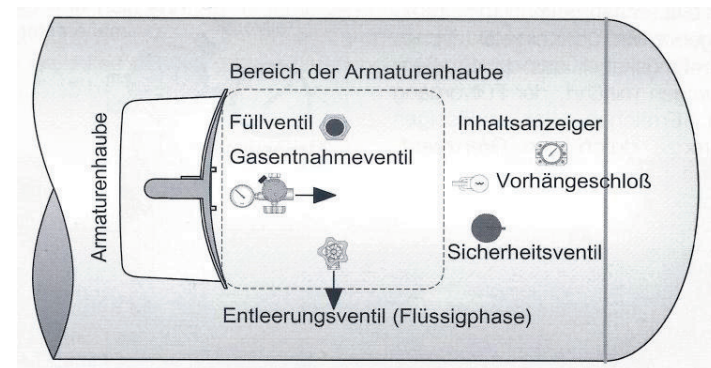


Tank - halberdgedeckt

Abmessungen, Gewichte für halberdgedeckte Lagerbehälter:

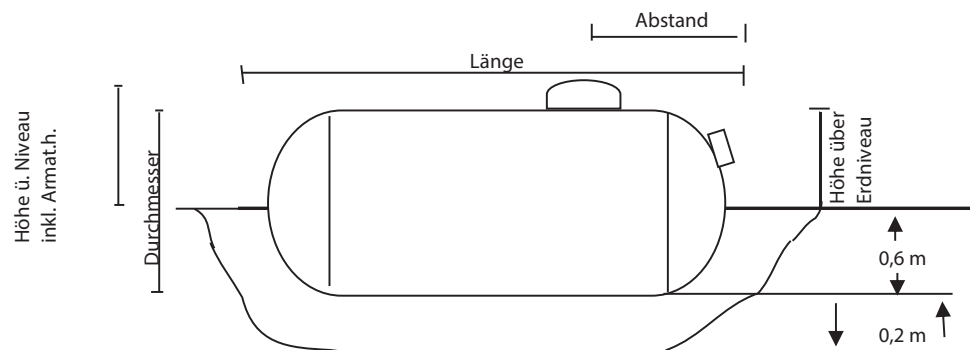

Nenn-Füllgew.	Raum-inhalt	Füll-menge	Leer-gewicht	Länge	Durch-messer	Höhe über Erdniveau	Höhe ü. Erd-niveau inkl. Armaturen-h.	Ab-stand	Grubenmaße für HALBERDGEDECKTE Flüssiggasbehälter		
(Typ)	ca. Ltr.	ca. Ltr.	ca. kg	ca. mm	ca. mm	ca. mm	ca. mm	ca. mm	Länge	Breite	Tiefe
1,2 t	2.700	2.340	540	2.500	1.250	650	850	810	3,1 m	1,85 m	0,8 m
2,1 t	4.850	4.120	900	4.300	1.250	650	850	810	4,9 m	1,85 m	0,8 m
2,9 t	6.400	5.440	1.500	5.500	1.250	650	850	810	6,8 m	1,85 m	0,8 m

Bei einer HALBERDGEDECKTEN Einlagerung des Behälters muss dieser von allen Seiten einer mind. 20 cm dicken, steinfreien Sandschicht umgeben sein. Bis zum Liefertermin des Behälters ist das Sandbett auf der Sohle mit einer Stärke von mind. 20 cm zu erstellen. Der Sand muss steinfrei sein! Die Korngröße darf 3 mm nicht übersteigen.

Rohrleitungsgraben: 70 cm tief, Spatenbreite. In der Sohle 10 cm steinfreier Kies (1-3 mm). Darauf wird die Rohrleitung verlegt und anschließend mit einer 10 cm Schicht Kies (1-3 mm) bedeckt.